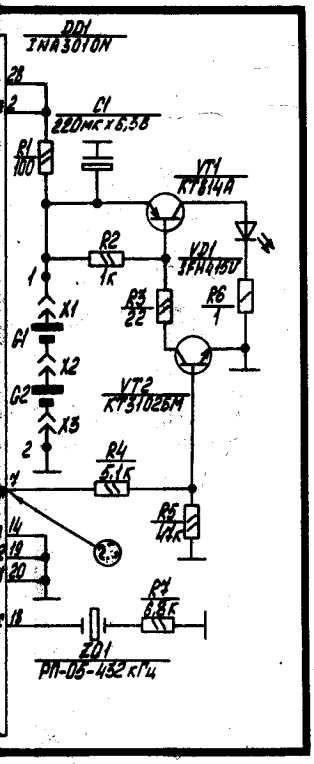
DD1
INA3010N
VT1
KT814A
VD1
1SM4148V
VT2
KT3102БМ
ZD1
РП-05-432 кГц

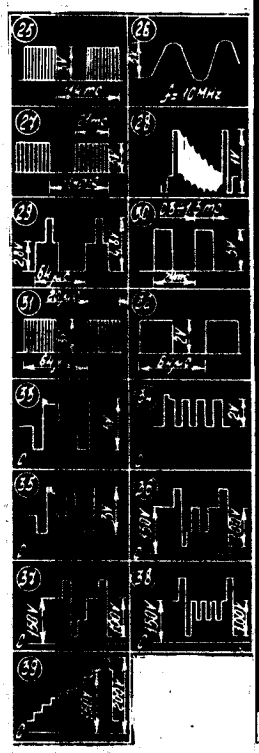

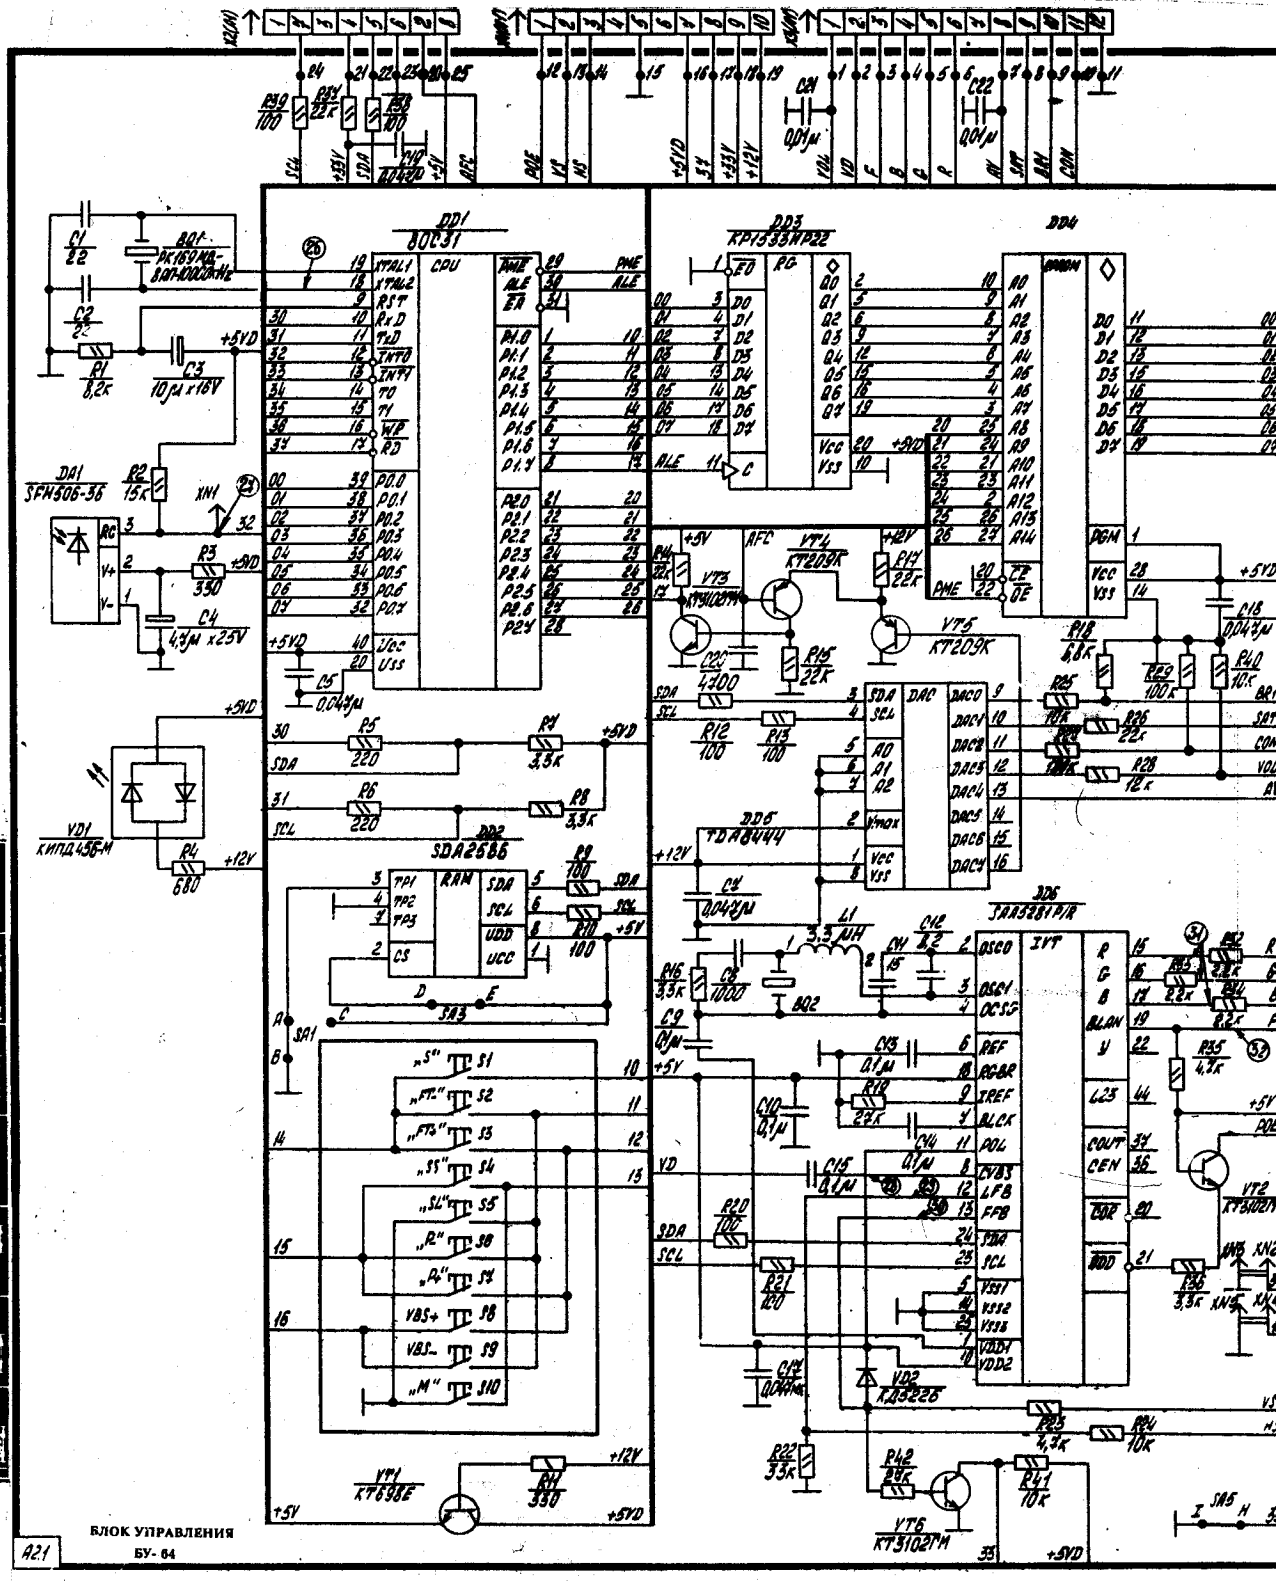
DD1
80C31
DD3
КР1533ИР22
DD4
DA1
SFH506-36
VD1
КИПД45Б-М
DD2
SDA2586
DD5
TDA8444
DD6
TDA5281P/A
VT1
КТ698Е
VT2
КТ3102ГМ
VT3
КТ3102ЕМ
VT4
КТ209К
VT5
КТ209К
VT6
КТ3102ГМ
VD2
КД522Б
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
БУ-64
421

Рис.1

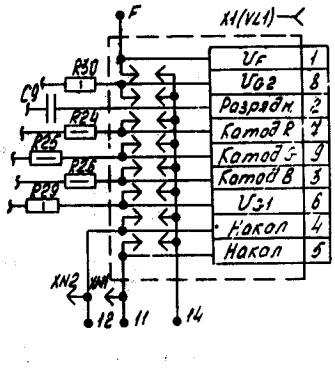
X1(VL1)
F
R30
C9
R24
R25
R26
R29
XN2
Uг 1
Ug2 8
Разрядн 2
Катод R 7
Катод G 9
Катод B 3
Uз1 6
Накал 4
Накал 5
12
11
14

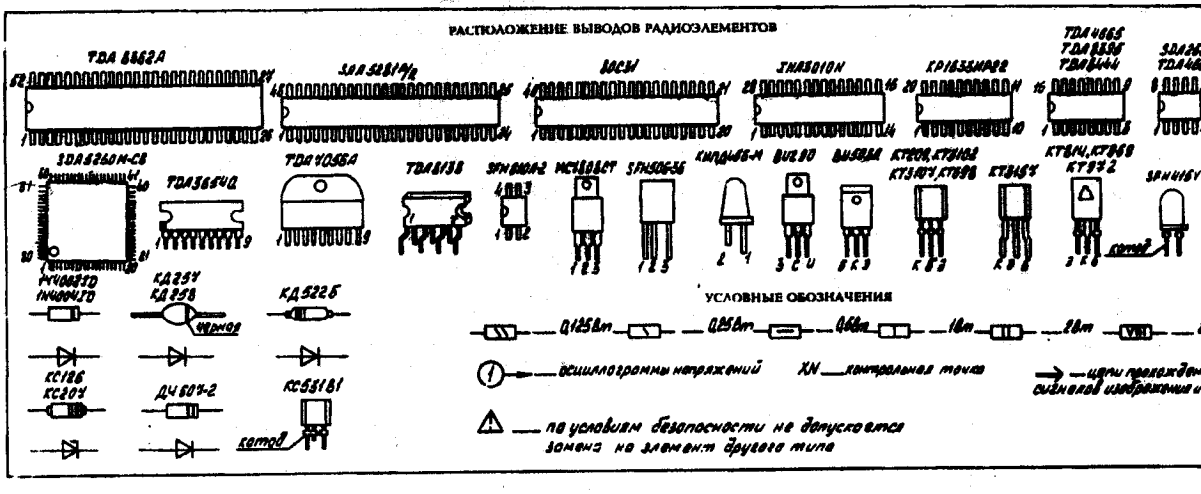
РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ
TDA 8362A
SDA5281/P2
80C51
TDA8444
TDA4665
TDA8366
TDA8144
SDA5250M-C8
TDA3664Q
TDA4058A
TDA8138
SFH506-2
SFH506-36
КИПД45Б-М
BUL80
BU508A
КТ209К, КТ3102
КТ3107, КТ208
КТ814, КТ868
КТ972
КД226Г
КД226Б
КС156
КС201
КС551В1
Д4 603-2
катод
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
0,125Вт
0,25Вт
0,5Вт
1Вт
2Вт
осциллограммы напряжений
XN — контрольная точка
цепи прохождения сигналов изображения
— по условиям безопасности не допускается замена на элемент другого типа